

VILLE DE MONTBELIARD
DEPARTEMENT DU DOUBS
ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 octobre 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le six octobre à dix-huit heures, le Conseil Municipal s'est réuni à Pays de Montbéliard Agglomération, avenue des Alliés, dans la salle du Conseil de la Communauté d'Agglomération, sous la présidence de Madame Marie-Noëlle BIGUINET, Maire.

La convocation a été adressée aux Conseillers Municipaux et affichée le 26 septembre 2025.

Etaient présents :

M. Alexandre GAUTHIER, Mme Christine SCHMITT, M. Philippe DUVERNOY, Mme Annie VITALI, M. Philippe TISSOT, Mme Léopoldine ROUDET, M. Christophe FROPPIER, Mme Ghénia BENSAOU, M. Eddie STAMPONE, Adjoint

Mme Evelyne PERRIOT, M. Frédéric ZUSATZ, Mme Gisèle CUCHET, M. Rémi PLUCHE, M. Olivier TRAVERSIER, M. Gilles MAILLARD, M. Karim DJILALI, Mme Nora ZARLENGA, M. Olivier GOUSSET, Mme Priscilla BORGERHOFF, Mme Marie-Rose GALMES, Mme Brigitte JACQUEMIN, M. Eric LANÇON, M. Alain PONCET, Mme Myriam CHIAPPA KIGER, Mme Sidonie MARCHAL, M. Eric MARCOT, Conseillers Municipaux

Etaient excusés :

M. François CAYOT avec pouvoir à Mme Gisèle CUCHET
Mme Hélène MAITRE-HENRIET avec pouvoir à M. Karim DJILALI
Mme Sophie GUILLAUME avec pouvoir à M. Christophe FROPPIER
M. Rémy RABILLON avec pouvoir à M. Gilles MAILLARD
M. Bernard LACHAMBRE avec pouvoir à M. Alain PONCET
M. Gilles BORNOT avec pouvoir à M. Eric MARCOT

Etaient absents :

M. Patrick TAUSENDFREUND
M. Mehdi MONNIER

Secrétaire de séance : Mme Priscilla BORGEROFF

OBJET

**PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION – RAPPORT ANNUEL SUR LE
PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS D'EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT – ANNEE 2024 – PRESENTATION ET COMMUNICATION**

Cette délibération a été affichée le : 8 octobre 2025

**PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION – RAPPORT ANNUEL SUR LE
PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS D'EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT – ANNEE 2024 – PRESENTATION ET COMMUNICATION**

Monsieur Rémi PLUCHE expose :

Pays de Montbéliard Agglomération a fait parvenir à la Ville en tant que commune membre de cet établissement public de coopération intercommunale son rapport 2024 sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement.

En application de l'article D 2224.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de prendre connaissance de ce document

Après avis de la commission compétente, le Conseil Municipal :

- prend connaissance de ce document,
- acte la communication qui lui est faite.

Décision du Conseil Municipal
- Le Conseil Municipal a pris acte -
Ont signé au registre les membres présents
Le Maire,



Marie-Noëlle BIGUINET

Déposée en Sous-Préfecture le : 8 octobre 2025

**SYNTHÈSE
RAPPORT D'ACTIVITÉ**

**Service public d'eau
potable**

**Pays de Montbéliard
Agglomération**

**Rapport d'activité
SEPM**



2024



CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation

Ouvrages



CHIFFRES CLÉS DU SERVICE

Exploitation

En 2024 : 17 179 analyses



ANALYSES
MICROBIOLOGIQUES*

98,8 %

99,8% en 2023



ANALYSES
PHYSICOCHIMIQUES*

98,7 %

96,6% en 2023

*Conformes aux normes du Ministère de la Santé

PFAS analysés sur toutes les ressources, TFA sur Mathay et Issans : Conforme (PFAS somme de 20 substances < 0,1 µg/L TFA non-réglémenté)


Classement ARS : toutes les UDI sont "A", sauf Bondeval et Villars sous Ecot en "C"

CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation - Périmètre contractuel

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volume vendu selon le décret (m3)	472 451	983 356	1 052 285	7 515 452	6 752 809	-10,1%
Sous-total volume vendu aux abonnés du service	461 540	755 883	844 025	5 908 021	5 954 323	0,8%
domestiques ou assimilés	447 516	695 797	810 948	5 762 460	5 821 727	1%
non domestiques	14 024	60 086	33 077	145 561	132 596	-8,9%
Volume vendu à d'autres services d'eau potable	10 911	227 473	208 260	1 607 431	798 486	-50,3%


Volume vendu

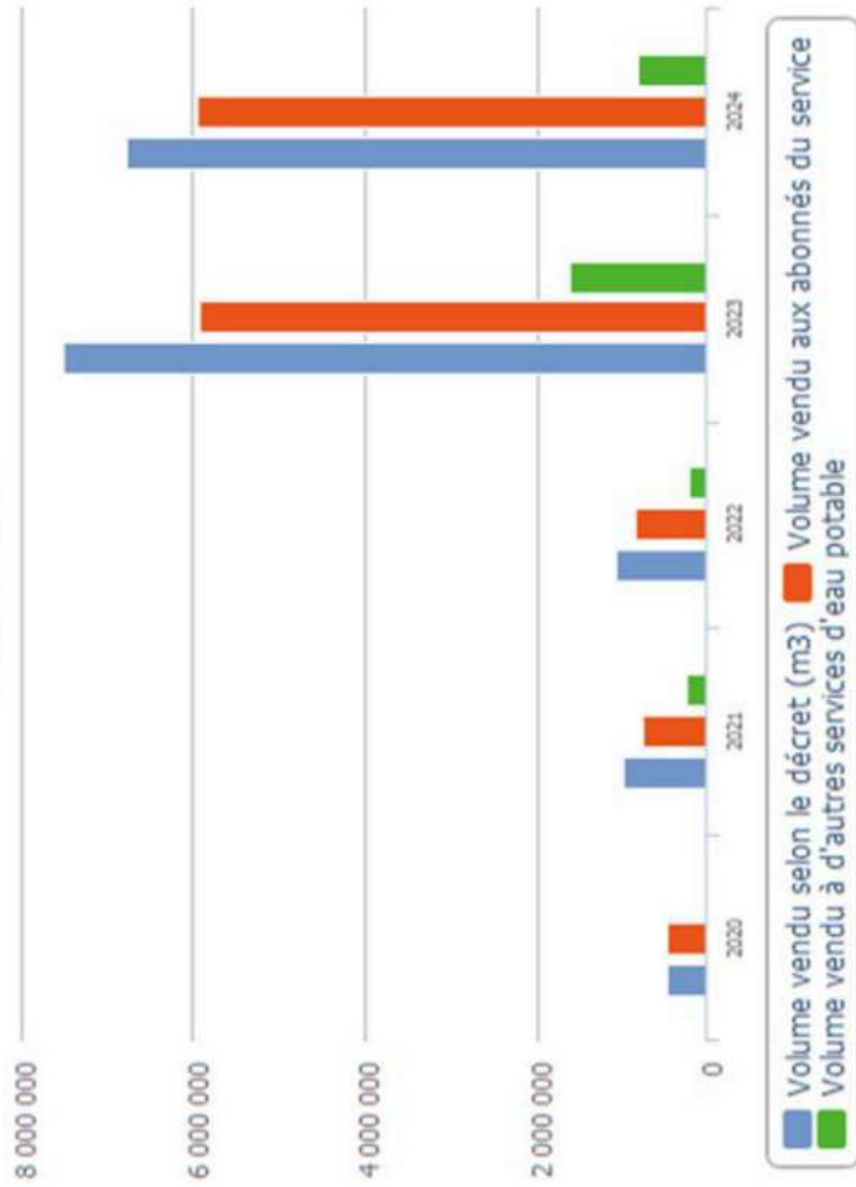

CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation - PMA73


PMA 73	2020	2021	2022	2023	2024
Volume vendu aux abonnés du service (nouveau PMA)	461 540	755 883	844 025	5 908 021	5 954 323
Volume vendu aux abonnés du service (ex PMA29)	4 861 969	5 080 259	5 342 513		
Volume vendu aux abonnés du service (PMA73)	5 323 509	5 836 142	6 186 538	5 908 021	5 954 323
Volume vendu à d'autres services (nouveau PMA)	10 911	227 473	208 260	1 607 431	798 486
Volume vendu à d'autres services (ex PMA29)	1 970 248	1 779 820	1 861 876		
Volume vendu à d'autres services (PMA73)	1 981 159	2 007 293	2 070 136	1 607 431	798 486
TOTAL volume vendu PMA	7 304 668	7 843 435	8 256 674	7 515 452	6 752 809

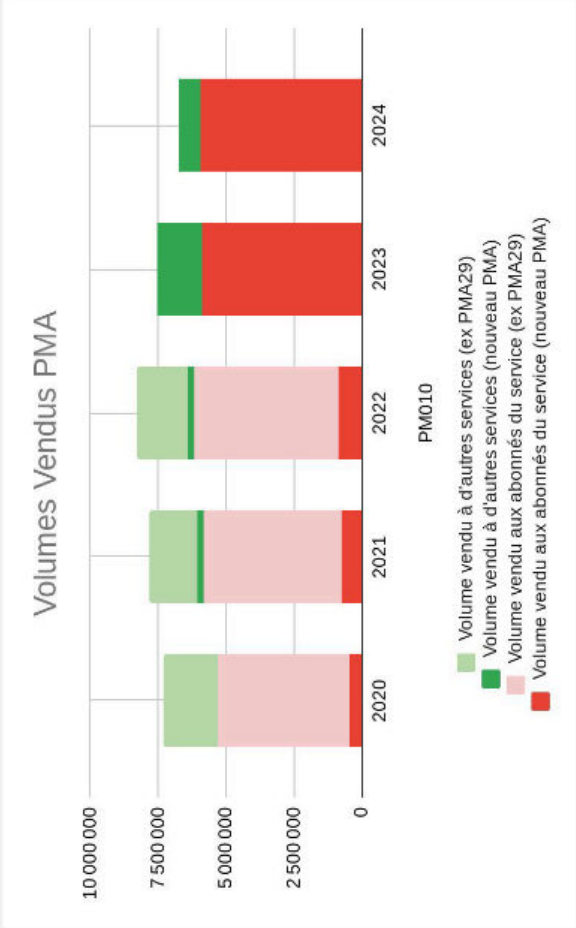

CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation - Périmètre contractuel

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Rendement du réseau de distribution (%)						
(A+B)/(C+D)	94%	76%	81%	81%	80%	
Volume consommé autorisé 365 jours (m3) A	764 911	810 424	916 229	6 008 449	6 100 588	1,5%
Volume vendu à d'autres services (m3) B	10 911	227 473	208 260	1 607 431	798 486	-50,3%
Volume produit (m3) C	699 087	1 239 862	1 240 146	9 424 773	8 653 659	-8,2%
Volume acheté à d'autres services (m3) D	129 477	135 531	152 742	119	127	6,7%
Volume perdu (m3) (C+D-A-B)	52 742	337 496	268 399	1 809 012	1 754 712	-3,0%

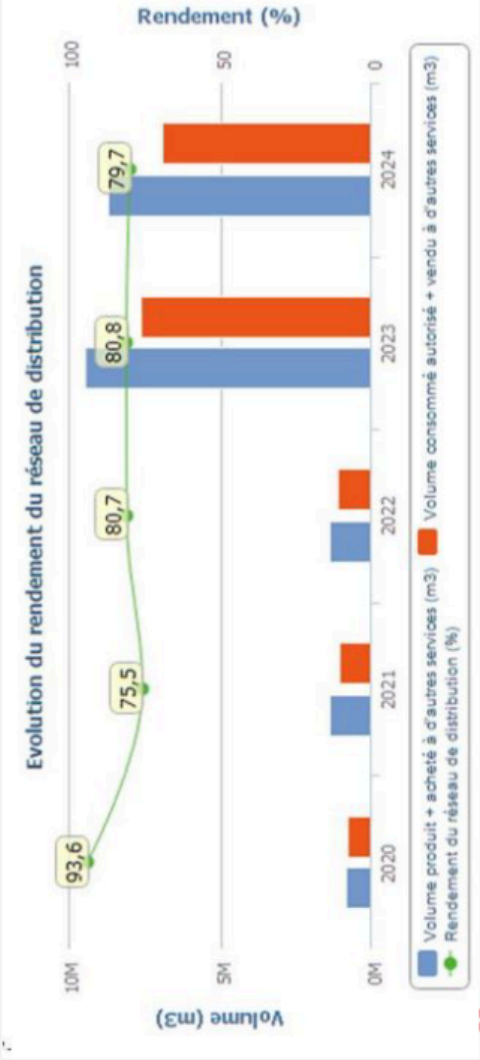


Diminution des volumes perdus dans les fuites,
mais rendement de réseau en baisse


CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation - PMA 73

	2020	2021	2022	2023	2024
Volume consommé autorisé 365 jours (m3).....A	5 870 770	6 094 765	6 179 720	6 008 449	6 100 588
Volume vendu à d'autres services (m3)B	1 981 159	2 007 293	2 070 136	1 607 431	798 486
Volume produit (m3)C	9 940 334	10 260 261	10 254 981	9 424 773	8 653 659
Volume acheté à d'autres services (m3),.....D	130 994	135 844	154 551	119	127
Volume mis en distribution (m3)A+B-C	8 090 169	8 388 812	8 339 396	7 817 461	7 855 300
Perte en réseau (m3) ,.....(C+D-A-B)	2 219 399	2 294 047	2 159 676	1 809 012	1 754 712
rendement du réseau (hors VEG),.....(A)/(C+D-B)	73%	73%	74%	77%	78%
rendement du réseau (y compris VEG)(A+B)/(C+D)	78%	78%	79%	81%	80%

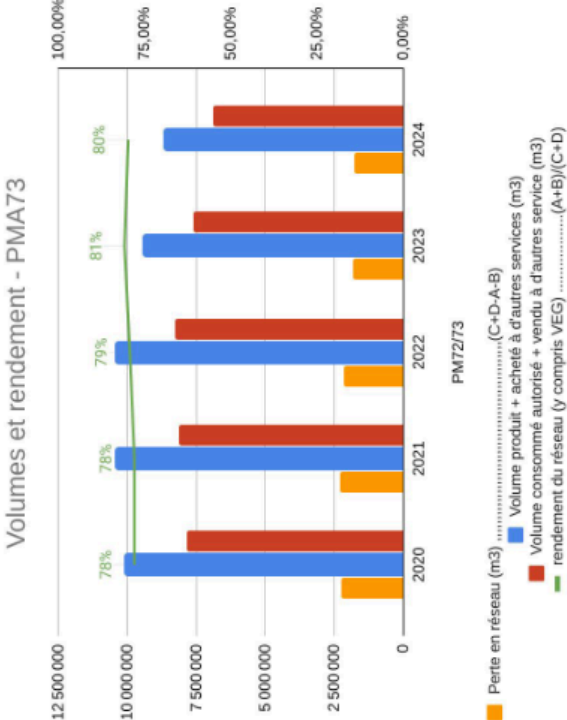

Volume prélevé PMA 73

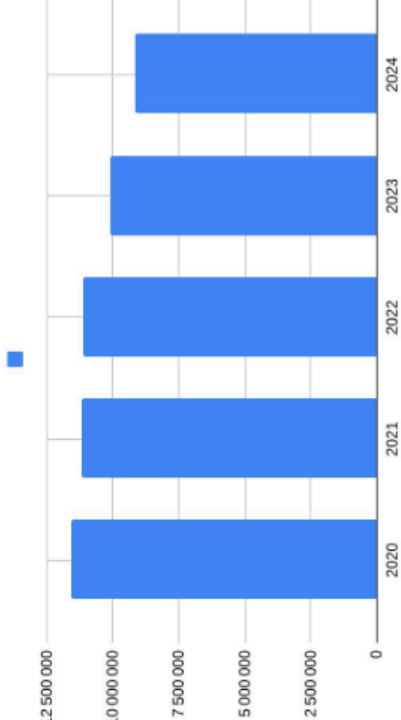

Volumes de fuites (2024/2020) : - 1 300 m3/j en 2024 par rapport à 2020

Volumes prélevés dans le milieu naturel : - 6 600 m3/j (-20%) en 2024 / 2020

CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation

UDI	Production	Achat d'eau	Vente en Gros	Volumes de service	VCC 2024	Volume mis en distribution (m3) 2024	Rendement 2023 en %	Rendement 2024 en %	Evolution	Rendement 2024 (hors VEG)
Secteur PMA 29										
UDI PMA 29	7 464 360	2 378	747 094	85 569	5 074 098	7 466 738	81%	79%	-	77%
Secteur PMA péri urbain										
UDI Autchaux Roide	40 376	127		112	28 485	40 503	78%	71%	-	
UDI Berche Dampierre		79 637	35 944	263	34 754	79 637	96%	89%	-	
UDI Beutal	7 044	5 479		61	9 430	12 523	99%	76%	-	
UDI Bondeval	18 099	308		79	15 977	18 407	81%	87%	+	
UDI Bourguignon	42 652	111		164	33 384	42 763	88%	78%	-	
UDI Colombier Fontaine	62 716	6 710		23	59 480	69 426	90%	86%	-	
UDI Dambelin	38 271		1 493		42 201	38 271	87%	114%	++	
UDI Dung		28 256		400	27 381	28 256	83%	98%	++	
UDI Ecot	62 505	13 114	31 117	774	37 641	75 619	96%	92%	-	
UDI Etouvans	27 772	35 944	22 246	251	39 542	63 716	91%	97%	+	
UDI Feule	23 022			216	13 903	23 022	57%	61%	+	
UDI Goux les Dambelin	0	26 707	1 556	429	16 110	26 707	63%	68%	+	
UDI Longeville sur Doubs	33 888		5 479	195	27 794	33 888	70%	99%	++	
UDI Lougres	33 364	8 648		143	31 785	42 012	63%	76%	++	
UDI Neuchatel Urlière	6 995			259	5 481	6 995	90%	82%	-	
UDI Noirefontaine	26 292				25 353	26 292	87%	96%	++	
UDI Pont de Roide Vermondans	259 587				204 419	259 587	68%	79%	++	
UDI Remondans Vavre	14 135		1 115	90	11 073	14 135	49%	87%	++	
UDI Saint Maurice Colombier	47 230	1 556		257	37 691	48 786	72%	78%	+	
UDI Solomont	8 930			380	6 585	8 930	75%	78%	+	
UDI Vallée du Rupt	407 042			9 688	189 241	407 042	84%	90%	++	
UDI Villars sous Dampjoux	16 775		166 859	161	13 589	16 775	88%	82%	-	
UDI Villars sous Ecot	12 604	28 739	26 707		15 191	41 343	86%	101%	++	
Total péri-urbain	1 189 299	235 336	292 516	14 431	926 490	1 424 635	83%	87%	+	83%
Total général	8 653 659	127	798 486	100 000	6 000 588	8 653 786	81%	80%	-	

VIE DU SERVICE

Exploitation

Nombre de fuites




SUR CANALISATION	141	SUR BRANCHEMENTS	154
SUR COMPTEURS	304	LINÉAIRE SOUMIS À RECHERCHE DE FUITE	1 179 km

CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation

Recherche de fuites par satellite (200 POI, en cours d'analyse)

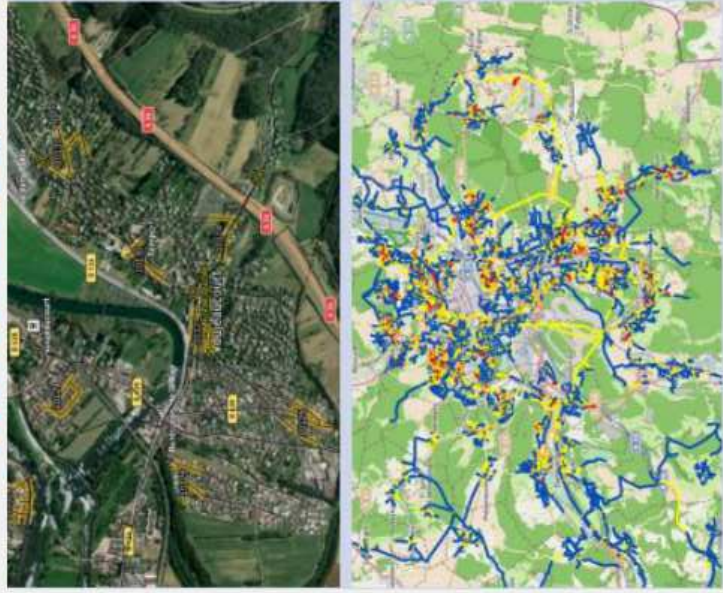

Déploiement de 820 loggers en novembre 2024



**SYNTHÈSE
RAPPORT D'ACTIVITÉ**


**Service public
d'assainissement -**

**Pays de Montbéliard
Agglomération**

**Rapport d'activité
SEPM**



2024

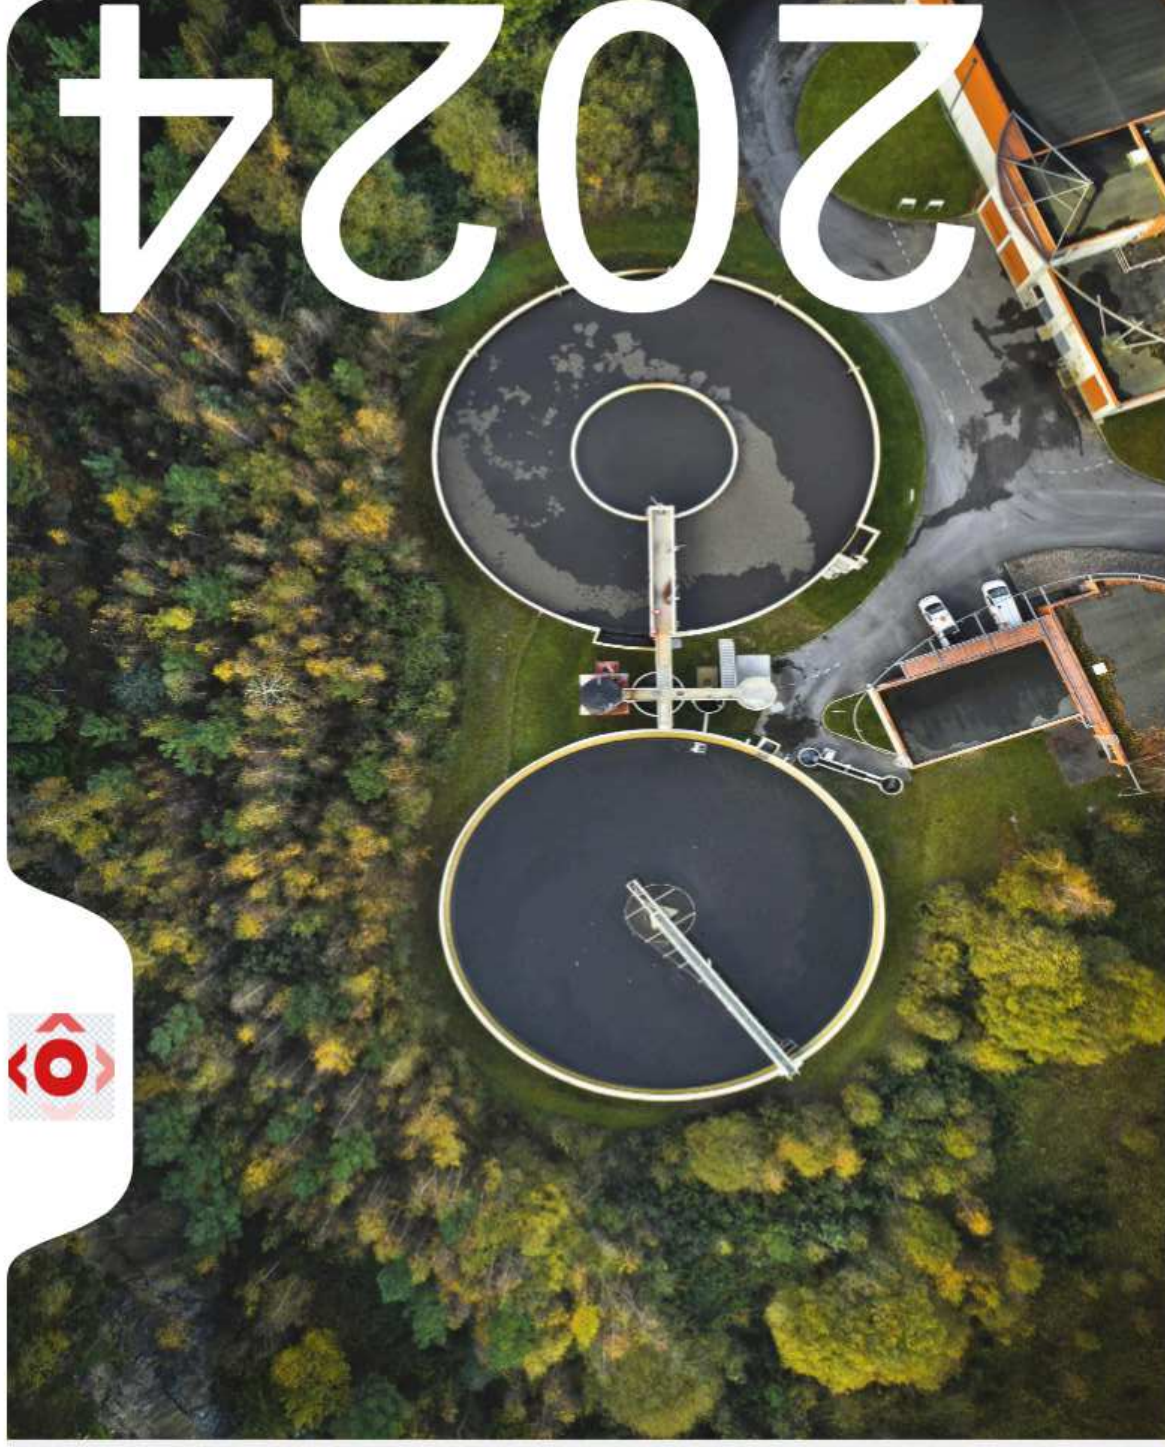

CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation

Chiffres clés 2024




NOMBRE D'INSTALLATIONS de dépollution	23	RÉSEAU	1 553 km
NOMBRE DE POSTES de refoulement	174	RÉSEAU DE COLLECTE des eaux usées	712 012 m
GRILLES ET AVALOIRS	25 074	RÉSEAU UNITAIRE	245 121 m
DÉVERSOIRS D'ORAGE	262	RÉSEAU DE COLLECTE des eaux pluviales	595 476 m

CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation

Synthèse globale du système d'assainissement

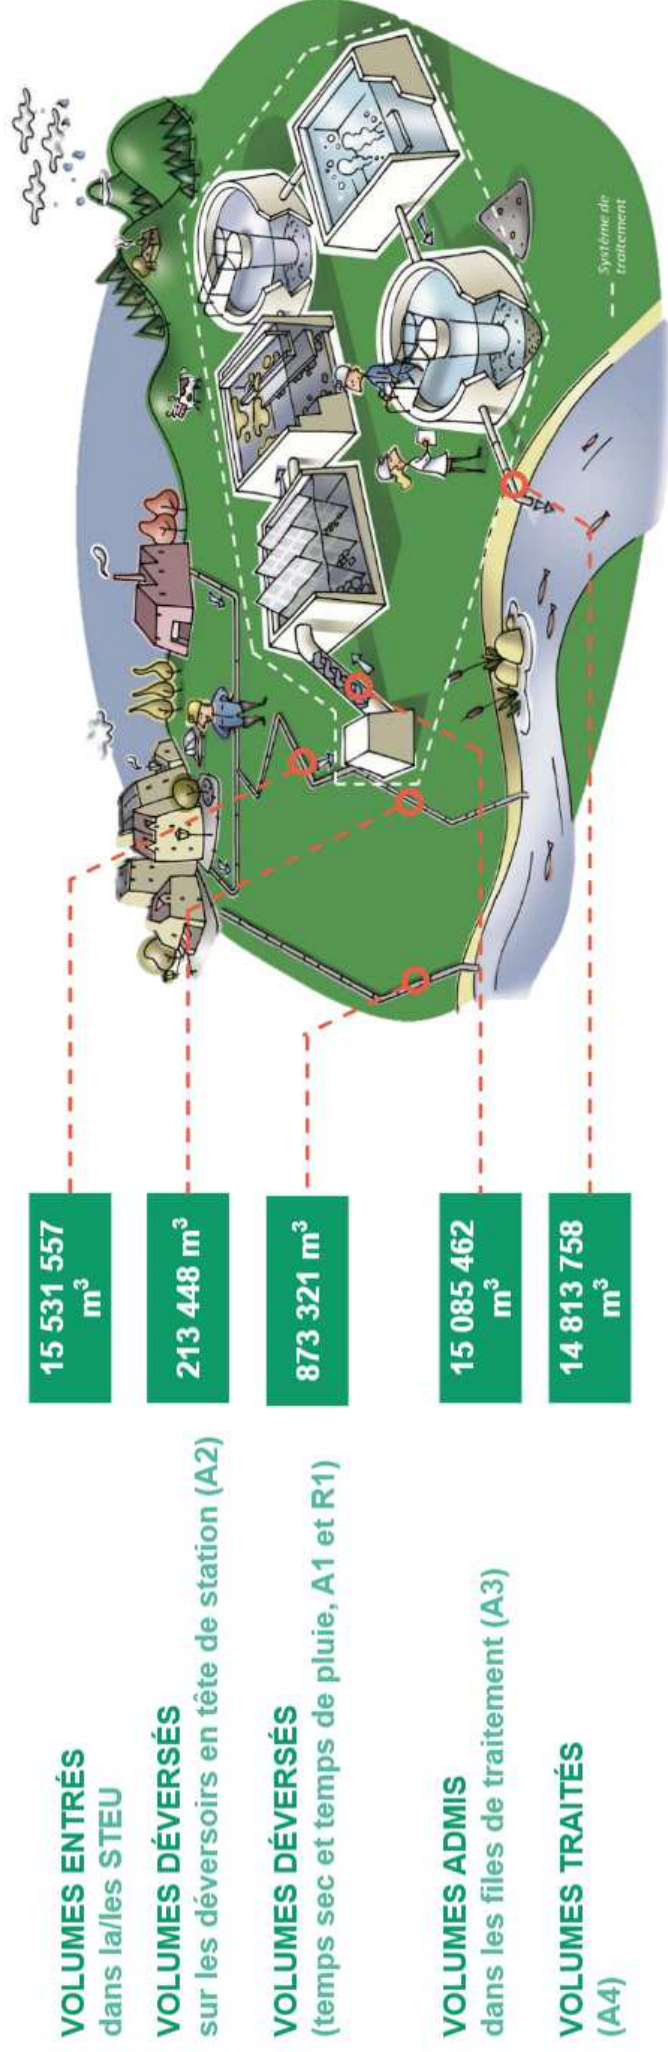


CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation

Synthèse globale du système d'assainissement

Volume Système Assainissement PMA

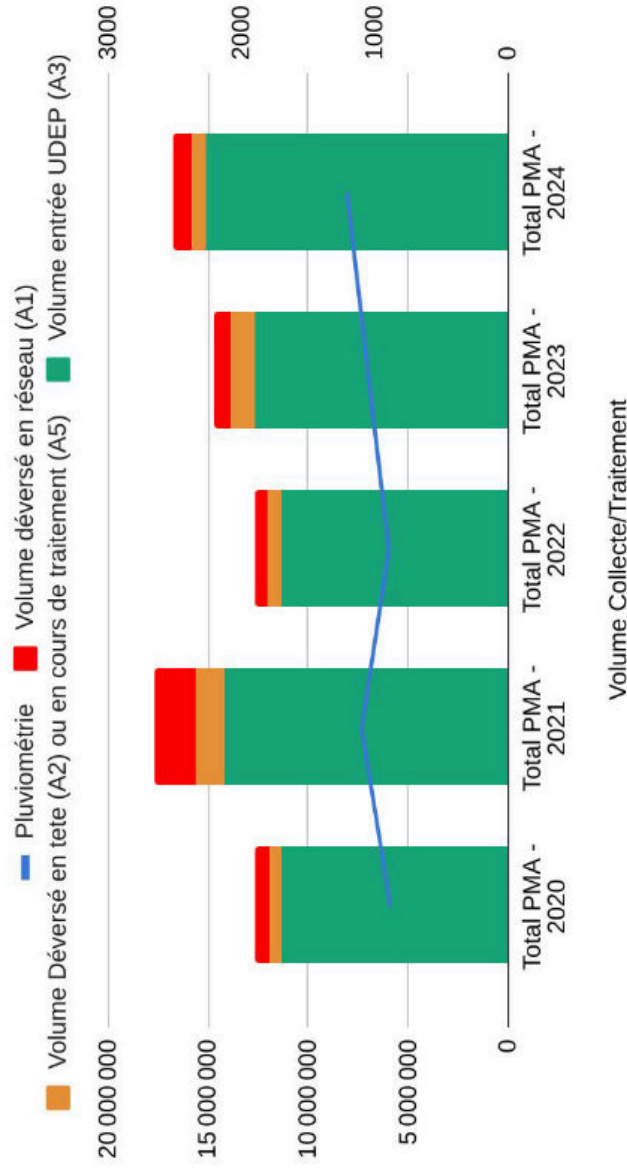

A pluviométrie comparable, le système d'assainissement :

- d'eau claire parasite collectée
- + d'eaux usées traitées
- d'eau déversée directement

-> Amélioration tendancielle de la collecte

CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation

Synthèse globale du système d'assainissement

Volume Collecte/traitement	Volume entrée UDEP (A3)	Volume Déversé en tete (A2) ou en cours de traitement (A5)	Volume déversé en réseau (A1)	Conformité à l'arrêté préfectoral	Quantité de boues évacuées (en TMS)	Rendement système DBO5	Nb de bilans 24 h	Commentaires
BEUTAL Lagune	11 346			oui	Lagune	99%	1	
BRETIGNEY Roselière	8 052			oui	Roselière	88,1%	1	
PRESENTEVILLERS	179 331			non	Lagune	56,9%	1	Prélèvement en période pluvieuse. Curage Lagune prévue en 2026 (pb du plan d'épandage)
SOLEMONT Roselière	31 110			oui	Roselière	99,3%	1	
ABBEVILLERS	70 272			oui	10	99,8%	3	
BLAMONT	58 121			oui	6,3	97,8%	5	
COLOMBIER FONTAINE	254 593	42 865		oui	40,9	99,0%	12	
DAMBELIN	55 699	14 030		oui	3,1	98,1%	6	
DUNG	325 808	43178		oui	18,4	93%	12	
ECHENANS	277 574	90165		oui	12,8	86,0%	12	Comptage du volume d'entrée amélioré
ECOT	18 300			oui	0,3	95,4%	2	
FEULE Roselière	13 908			non	Roselière	99,0%	1	NC en phosphore (non-traitée sur la lagune)
MONTENOIS	72 168			oui	lit de roseaux	99,0%	3	
PONT DE ROIDE VERMONDANS	463 705	46 229		oui	69,3	86,4%	12	
ROCHE LES BLAMONT	33 593			oui	1,2	95,4%	1	
SAINT MAURICE COLOMBIER	74 555			oui	9,4	99,2%	2	
SAINTE MARIE	68 991			oui	2,2	97,6%	2	
VILLARS LES BLAMONT Roselière	30 012			oui	Roselière	99,5%	1	
TOTAL Péri-urbain	2 035 792	236 467			174			
Même production de boues qu'en 2024 corrigé de Montenois et PdR/V (en stockage), malgré 15% de pluviométrie en plus								

En italique : valeur annuelle extrapolée sur la base des bilans annuel ou de temps de fonctionnement des pompes
Les volumes de déversements en tete d'unité de dépollution (A2) ou en cours de traitement (A5) ne sont pas tous mesuré

CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Exploitation

Synthèse globale du système d'assainissement

Volume Collecte/Traitement	Volume entrée UDEP (A3)	Volume Déversé en tete (A2) ou en cours de traitement (A5)	Volume déversé en réseau (A1)	Conformité à l'arrêté préfectoral	Quantité de boues évacuées (en TMS)	Rendement abattement DBO5	Nb de bilans 24 h
ARBOUANS	4 967 590	112 180		oui	1 039	97,5%	105
BAVANS	1 890 692	104 255		oui	115	96,9%	24
SAINTE SUZANNE	6 180 042	318 300		oui	1 415	95,8%	105
TOTAL PMA29	13 038 324	534 735	872 321		2 569		

Diagnostic permanent – Grand Charmont


Travaux

- Mise en séparatif rue de Grand charmont (PMA)
- Déconnexion de la source du réseau d'Eau usée
- Dissociation des réseau Unitaire et eau pluvial

Gain

- Volume estimé sans travaux : 1 061 000 m³
- Volume après travaux : 831 000 m³
- Gain de 22 % d'ECP (230 000m³)

Evolution des volumes avant / après travaux

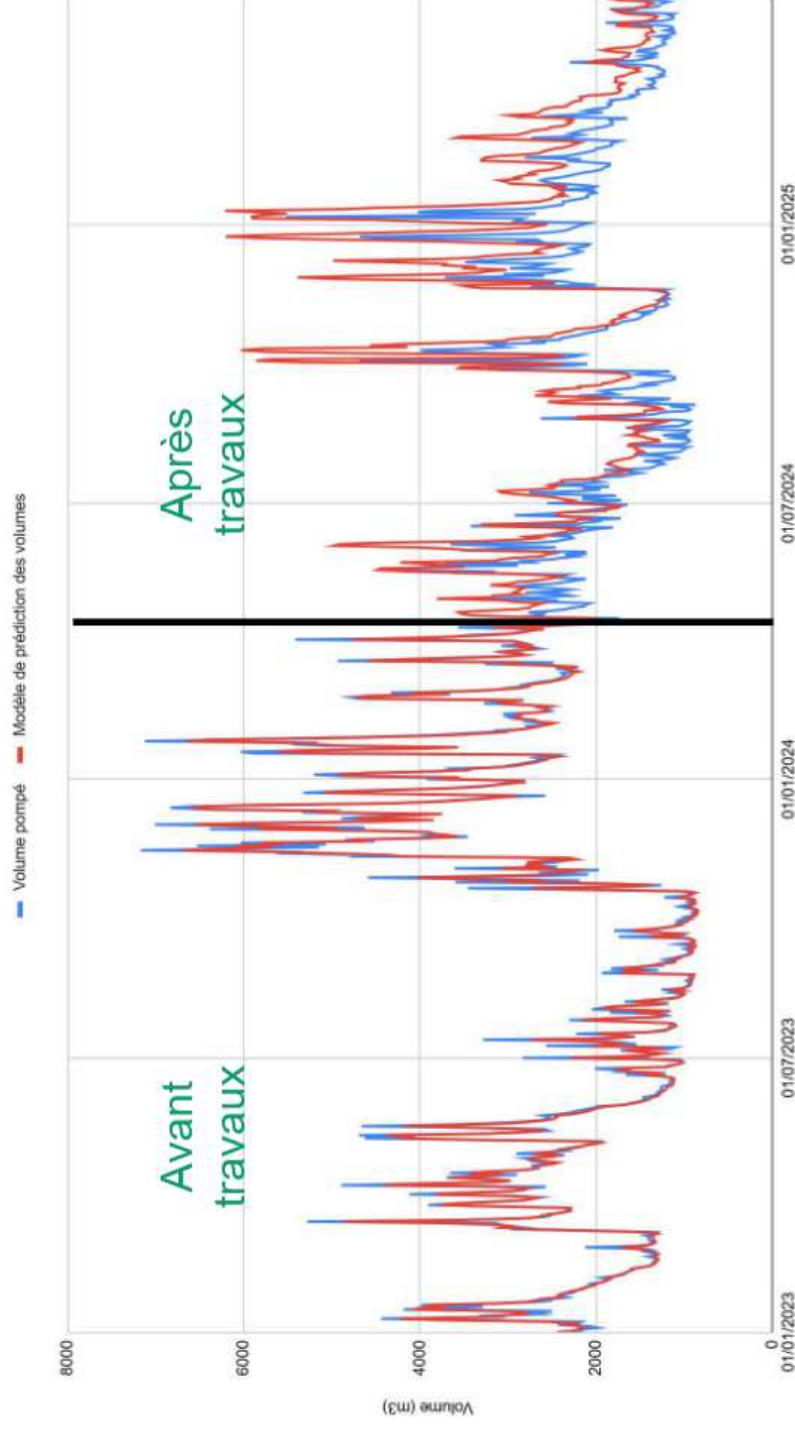

VIE DU SERVICE

Exploitation

Curage



NOMBRE DE
DÉOBSTRUCTIONS
sur réseau

182

NOMBRE DE
DÉOBSTRUCTIONS
sur canalisation

114

LONGUEUR DE
CANALISATION
Inspectée par
caméra

154,8
km
(soit 10,0%)

LINÉAIRE DE
RÉSEAU CURÉ

335,7
km
(soit 21,6%)

TAUX DE
POINT NOIR
(pour 100km
de réseau)

3,76

**SYNTHÈSE
RAPPORT D'ACTIVITÉ**

Renouvellement

**Pays de Montbéliard
Agglomération**

**Rapport d'activité
SEPM**




RENOUVELLEMENT

15 M€ de renouvellement/investissement
depuis 2020


+ de 300 opérations de renouvellement
électromécanique en 2024

Rattrapage du retard en cours sur le FF
Programmé

Cumul des dépenses Fonds Fonctionnel Programmé depuis 2020
Eau et assainissement

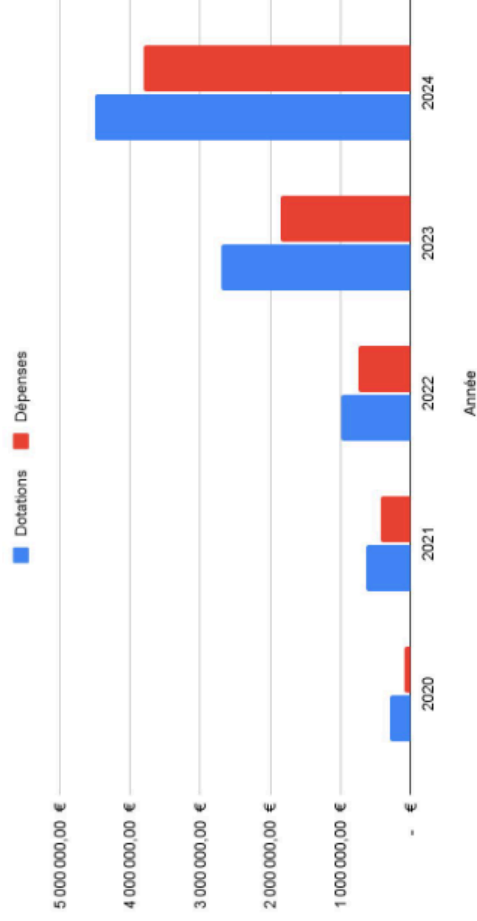


Cumul des dépenses Fonds Patrimonial depuis 2020
Eau et assainissement

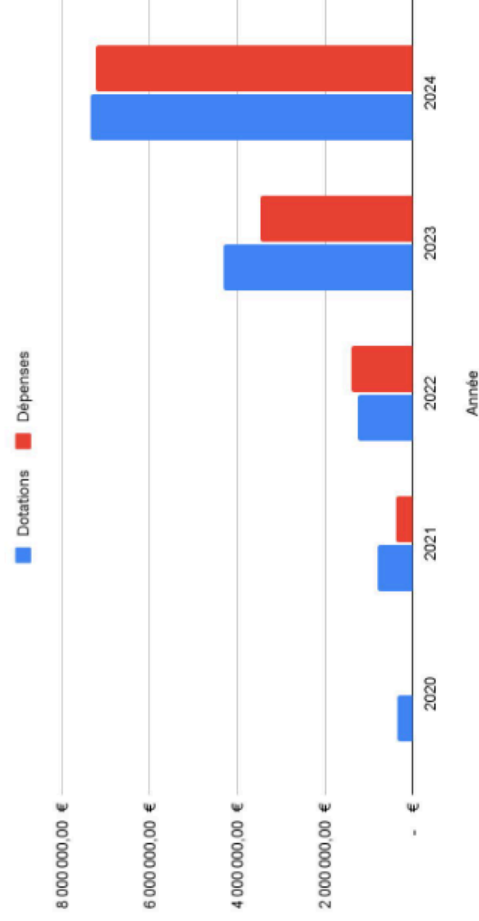



RENOUVELLEMENT CANALISATION EAU POTABLE

Gestion du patrimoine

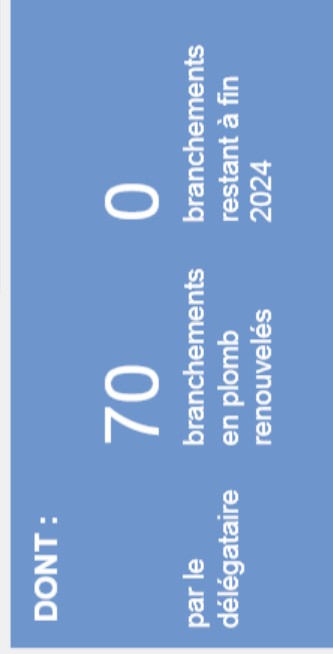

RENOUVELLEMENT CANALISATION ASSAINISSEMENT

Gestion du patrimoine

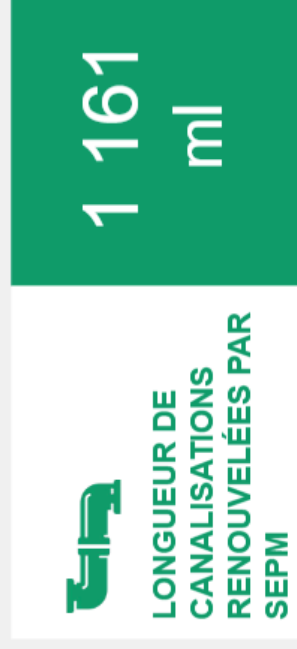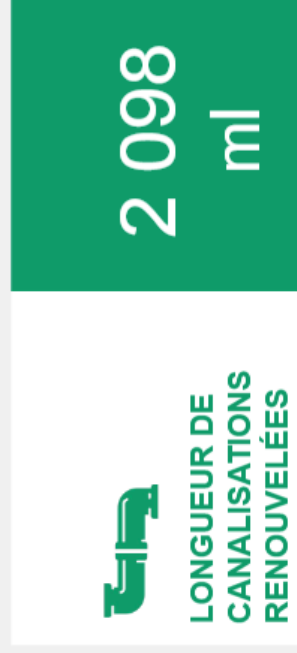

**SYNTHÈSE
RAPPORT D'ACTIVITÉ**

**Service
Consommateurs**

**Pays de Montbéliard
Agglomération**

**Rapport d'activité
SEPM**



2024



CHIFFRES CLÉ DU SERVICE - Montbéliard


Prix du Service



Evolution du prix en €/m3 (pour 120 m3) - PMA 29



Facture Eau 120 m3

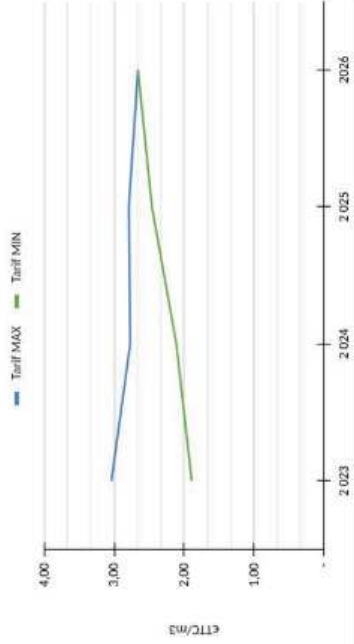


Fin de la convergence tarifaire en 2026

	m3	Tarif au 01/01/25	2024	2025	N/N-1
Production et distribution d'eau potable					
Part délégataire					
Abonnement			50,23	49,7	-1,06%
Consommation	120	1,292	156,71	155,04	-1,07%
Part collectivité					
Consommation	120	0,2943	32,65	35,32	8,18%
Assainissement					
Part délégataire					
Abonnement					
Consommation	120	1,1831	143,5	141,97	-1,07%
Part collectivité					
Consommation	120	0,5594	59,46	67,13	12,90%
Organisme public					
Prélèvement sur la ressource	120	0,054	6,48	6,48	0,00%
Consommation eau potable	120	0,43		51,6	-%
Lutte contre la pollution	120		34,6		-%
Performance réseaux eau potable	120	0,01		1,2	-%
Modernisation	120		19,2		-%
Performance système assainissement	120	0,01		1,2	-%
Total HT					
			502,83	508,44	1,12%
TVA					
			37,65	37,49	-0,42%
Total € TTC					
			540,48	545,93	1,01%
Prix total pour 120 m3					
			4,50	4,55	€TTC/m3

CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

Les demandes des consommateurs

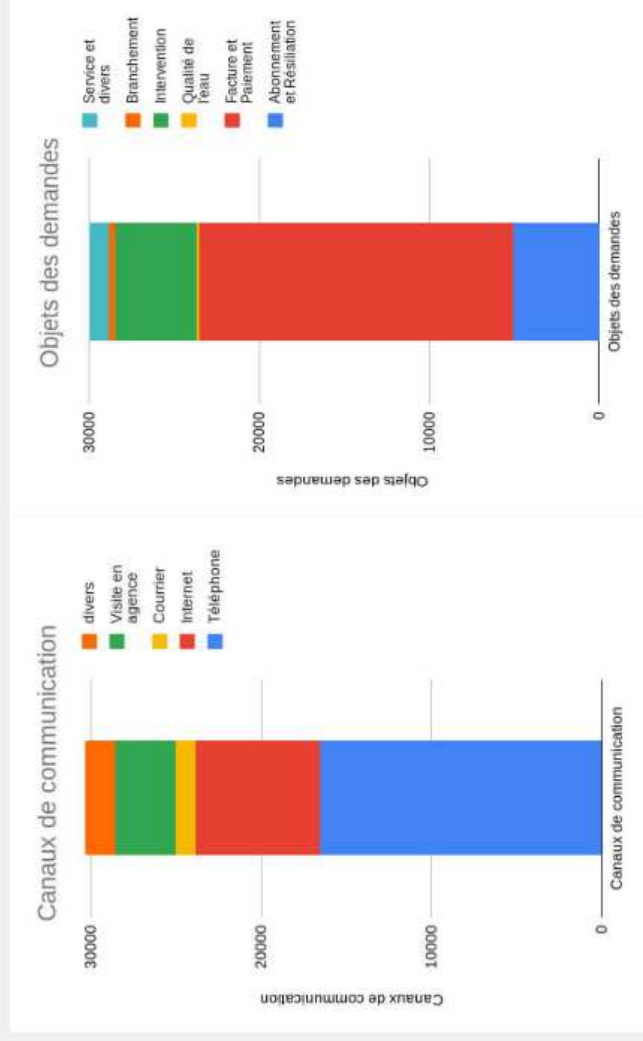

**Notre nouvel accueil au coeur de
ville de Montbéliard**

VIE DU SERVICE

Consommateurs



**TAUX
D'IMPAYÉS**

1,69 %

1,72 % en 2023



**TAUX DE
RÉCLAMATIONS
ÉCRITES**
pour 1 000 clients

1,11

0,55 en 2023



**UTILISATION DES
CHEQUES-EAU**

21 790 €

8 669 € en 2023

**SYNTHÈSE
RAPPORT D'ACTIVITÉ**

CARE

**Société des Eaux du
Pays de Montbéliard**

**Rapport d'activité
SEPM**



2024



CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

CARE

Sur les produits :

- Sur-provision 800 k€, produit accessoire exceptionnel, forte activité travaux


Sur les charges :

- Personnel : + d'affectation sur les chantiers de renouvellement
- Energie : coût de l'électron en hausse
- Produit de traitement : retour aux coûts initiaux
- Ss-traitant : augmentation des ss-traitants locaux de terrassement
- Ss-traitant : diminution des boues évacuées (pb d'épandage liés à la météo
-> plus de stockage)
- Frais de contrôle et redevance contractuelle : selon dispositions contractuelles
- Contribution des services centraux et recherche : Selon convention contractuelle SEPM/Veolia (service technique, service clients, informatique, juridique, RH, comptabilité, Achat, recherche et développement)
- Renouvellement : Provision des Fonds (FP, FFP, FFNP)
- Investissement : achat prélocalisateurs
- perte sur créances/contentieux recouvrement : augmentation frais de recouvrement

Étiquettes de lignes	Total 2023 - Retraité	Total 2024
PRODUITS	30108873	33400237
Exploitation du service	21206397	22717761
Collectivités et autres organismes publics	7674954	9121610
Produits accessoires	438022	597779
Travaux attribués à titre exclusif	789500	963087
CHARGES	27504013	30029519
Personnel	5220691	4809148
Energie électrique	1556757	2181809
Achats d'eau	26149	7134
Produits de traitement	734617	664737
Analyses	304711	276305
Sous-traitance, matières et fournitures	2396636	2270622
Impôts locaux et taxes	360372	211401
Autres dépenses d'exploitation	171731	139073
assurances	205619	40869
autres	-1341960	-1290505
engins et véhicules	752199	838262
informatique	26419	44055
locaux	374508	350563
telecommunications, poste et telegestion	154946	155829
Frais de contrôle	293870	517962
Redevances contractuelles	314896	790752
Contribution des services centraux et recherche	3017795	3162061
Collectivités et autres organismes publics	7674954	9121610
Charges relatives aux renouvellements	5191153	5370703
pour garantie de continuité de service	433699	525430
fonds contractuel (renouvellements)	4757454	4845273
Charges relatives aux investissements	212549	374119
Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux rec	27132	132085
RESULTAT AVANT IMPOT	2604860	3370718
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	651215	842679
RESULTAT	1953645	2528038

CHIFFRES CLÉ DU SERVICE

CARE

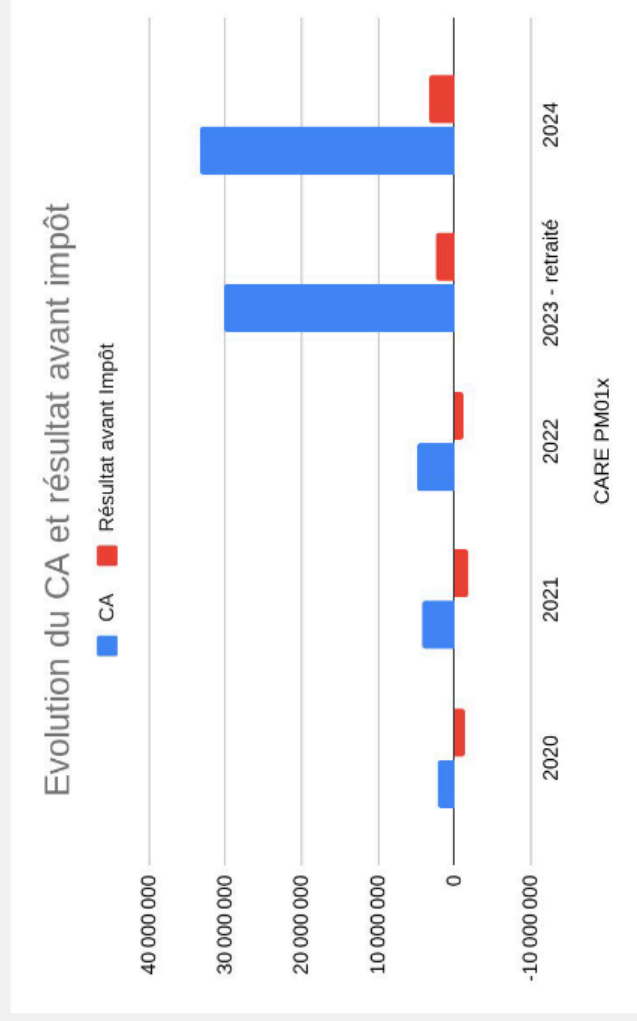

Résultat avant impôt 1,8% du CA en cumulé
Pour les comptes 2024 : Activation de la clause d'intéressement de PMA

**SYNTHÈSE
RAPPORT D'ACTIVITÉ**

Préconisations

**Société des Eaux du
Pays de Montbéliard**

**Rapport d'activité
SEPM**



2024



PRÉCONISATIONS ET PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION

- Sécuriser les ressources en eau (étiage et la pollution du Doubs),
- Réduire les eaux claires parasites sur les réseaux
- Mettre en oeuvre le plan d'actions des schémas directeurs
- Sobriété hydrique et énergétique

Tous ces projets font l'objet de nombreux échanges entre PMA et SEPM



**SYNTHÈSE
RAPPORT D'ACTIVITÉ**

**Société des Eaux du
Pays de Montbéliard**

**Rapport d'activité
SEPM**



2024

